



Y2 Y3做脉冲方向时，继电器输出那里请不要使用。

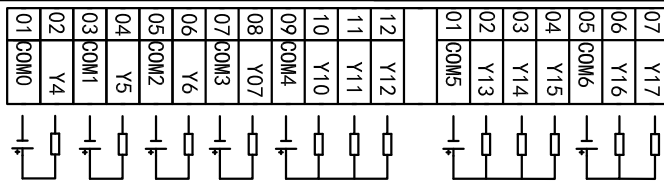


MM-24MR-12MT-500-ES-E-COM3接线图



MM-24MT-12MT-500-ES-E-COM3

屏幕型号: S500A
plc型号: ES2




晶体管Y点内部已串1K电阻

插上USB线，
模拟量通讯断开，
PLC可以监控下载
拔掉USB线，模拟量
与PLC连接上

PLC运行
开关


PLC下载口
USB COM1

触摸屏下载口



触摸屏系
统按键

NTC B值34354 K $\pm 1\%$ R(25 $^{\circ}$ C)=10K $\pm 1\%$
RT4 D9904 -50度-150度
RT5 D9905 -50度-150度



ADC1 + - D9911 D9921

DAC1 + - D9911 D9921

ADC0 + - D9910 D9920


DAC0 + - D9910 D9920

直流24V电源输入

PLC-COM3

I_{0-10V} 对应 0_4095


O₀₋₁₀₀₀₀ 对应 0_10V

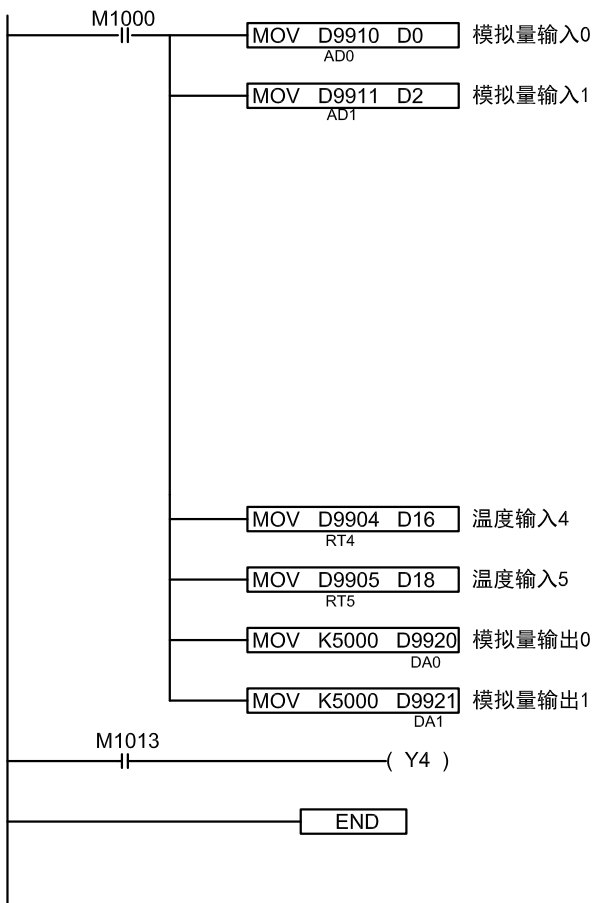

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K $\pm 1\%$
R(25 $^{\circ}$ C)=10K $\pm 1\%$

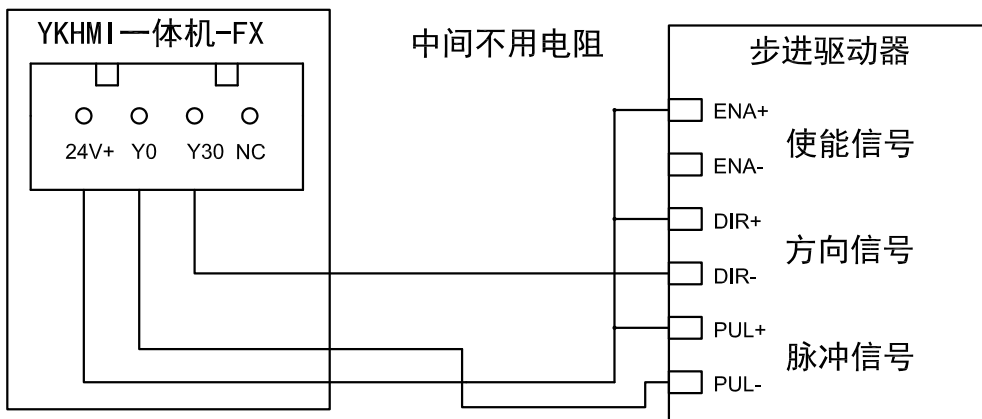

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员
------	--	------	----	-----